




# Montageanleitung PCI B021 / B521

## Mounting instructions PCI B021 / B521


Vorbereitung  
Preparation

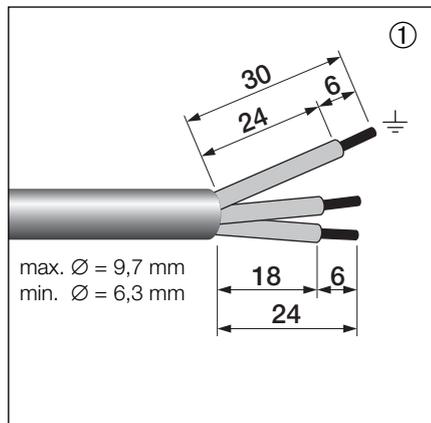


Montage Zugentlastungen  
Cable clamps assembly




Montage Zugentlastungen  
Cable clamps assembly

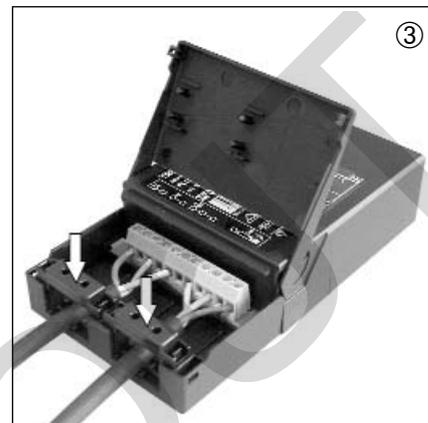


Deckel schließen  
Close terminal cover

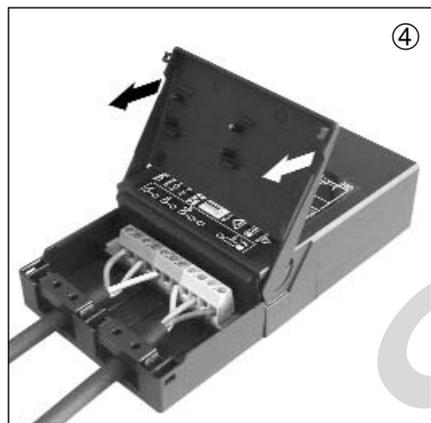

Demontage Deckel  
Terminal cover disassembly

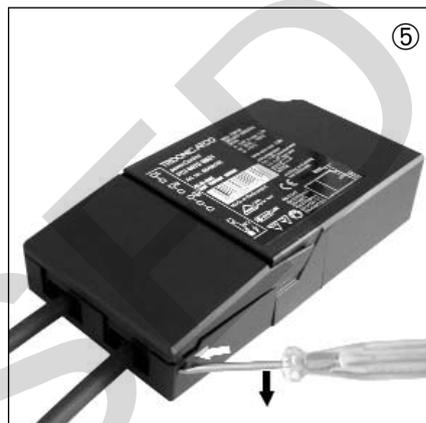

Demontage Zugentlastungen  
Cable clamps disassembly


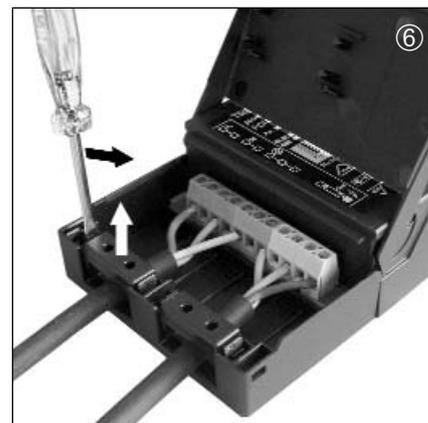


### Montageumgebung:

Trocken; Säurefrei; Ölfrei; Fettfrei, die am Gerät angegebene maximale Umgebungstemperatur (ta...) darf nicht überschritten werden. Versorgungseinheit nicht für Montage direkt in der Ecke geeignet.

### Fixing conditions:

Dry, acidfree, oilfree, fatfree, the maximum ambient temperature should not be exceeded. Is not suitable for fixing in corner.

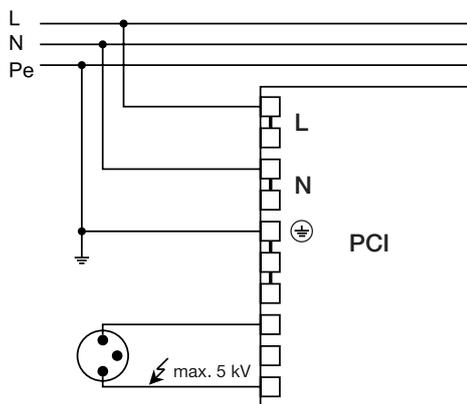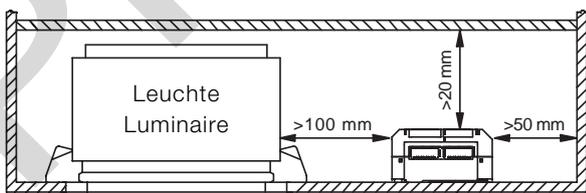

Bei VDE geprüft mit:

- Netzanschlussleitung: Top Electro Srl H05VV-F3G 1,5 mm<sup>2</sup>, Außendurchmesser: 8 mm
- Mains supply cable: Top Electro Srl H05VV-F3G 1,5 mm<sup>2</sup>,  $\varnothing$  8 mm
- Lampenleitung: Nexans H05Z1Z1-F G1.0, Außendurchmesser: 7 mm, VDE-Reg.Nr. 40010354
- Lamp cable: Nexans H05Z1Z1-F G1.0,  $\varnothing$  7 mm, VDE-Reg.Nr. 40010354